


NHS Luftschleieranlagen

SCHALTPLAN – ECE TOUCH CONTROL

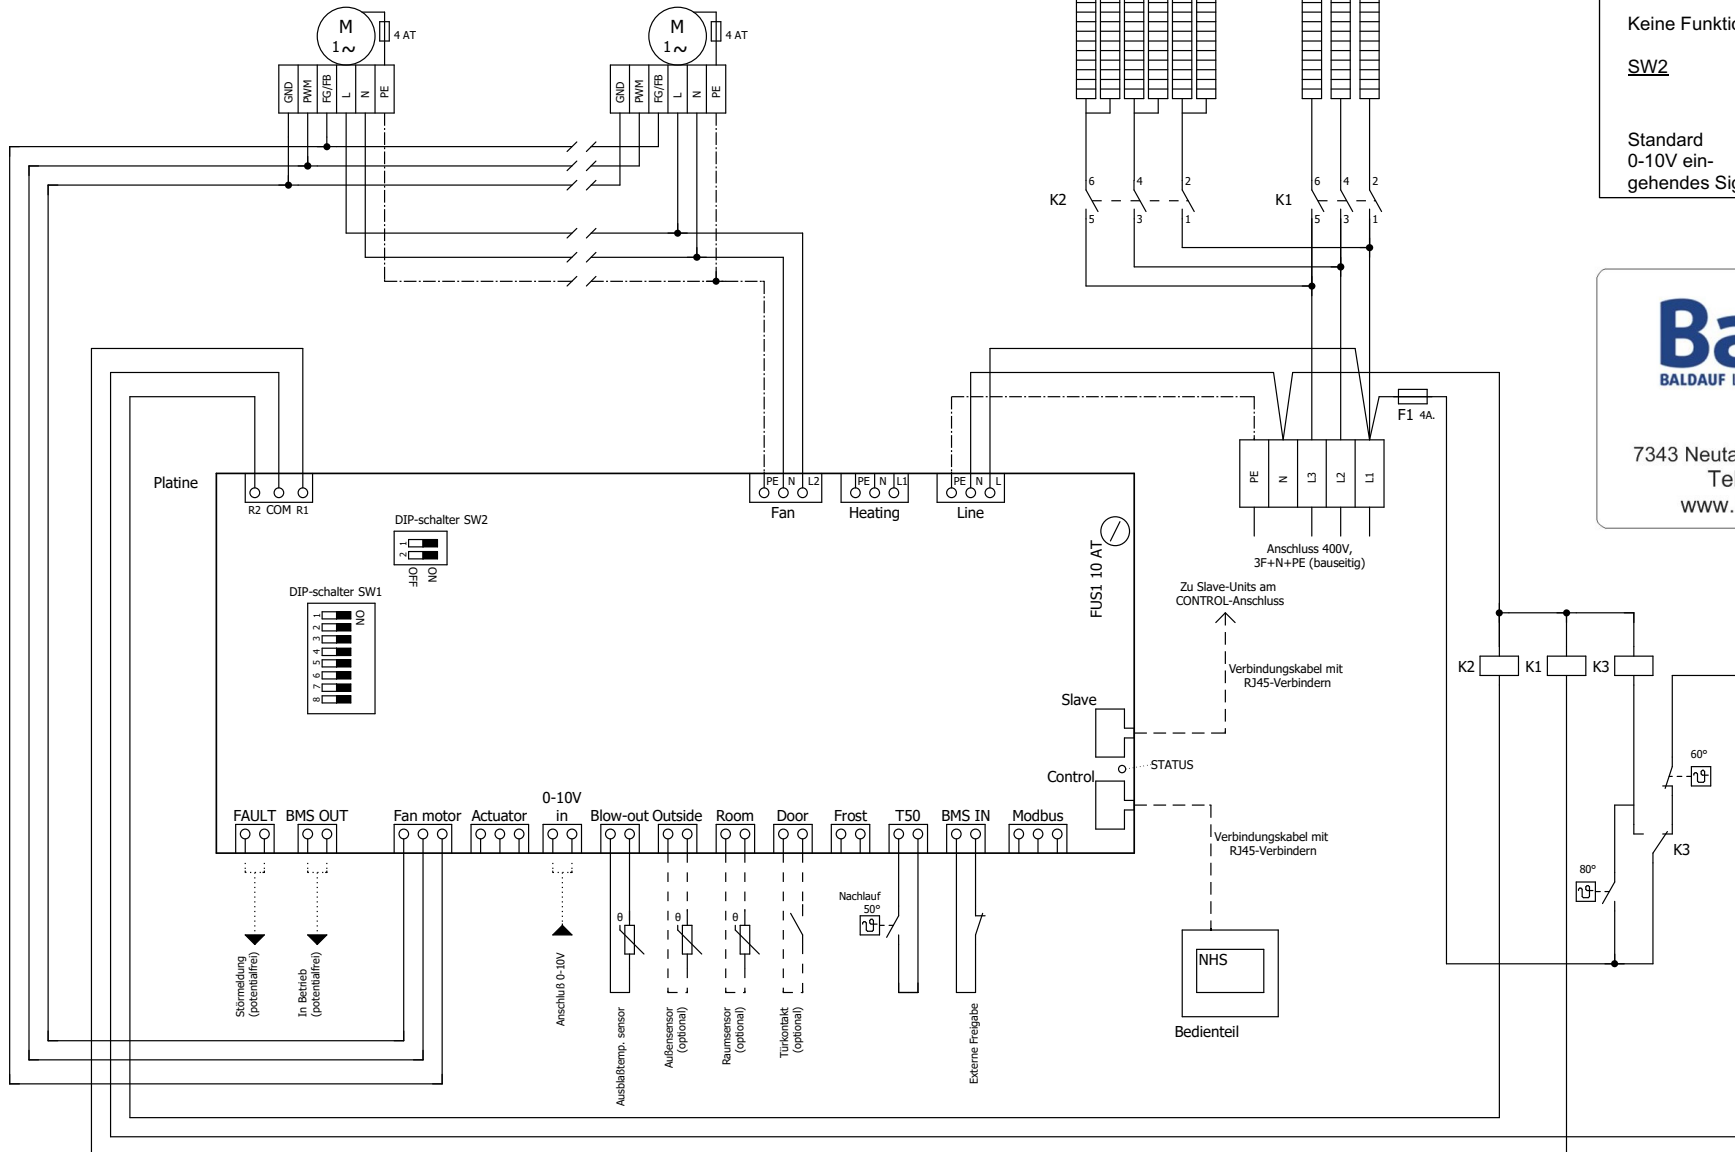

Einstellung DIP-schalter

SW1
Keine Funktion.

SW2

	SW2-1	SW2-2
Standard	AUS	AUS
0-10V eingehendes Signal	AUS	EIN

Ballu
BALDAUF LÜFTUNG & KLIMA

Ballu GmbH
7343 Neutal, Werner von Siemensstraße 1
Tel: +43 (0)2618 20 722
www.ballu.at office@ballu.at