


# NHS Luftschleieranlagen

## SCHALTPLAN – ECW TOUCH CONTROL

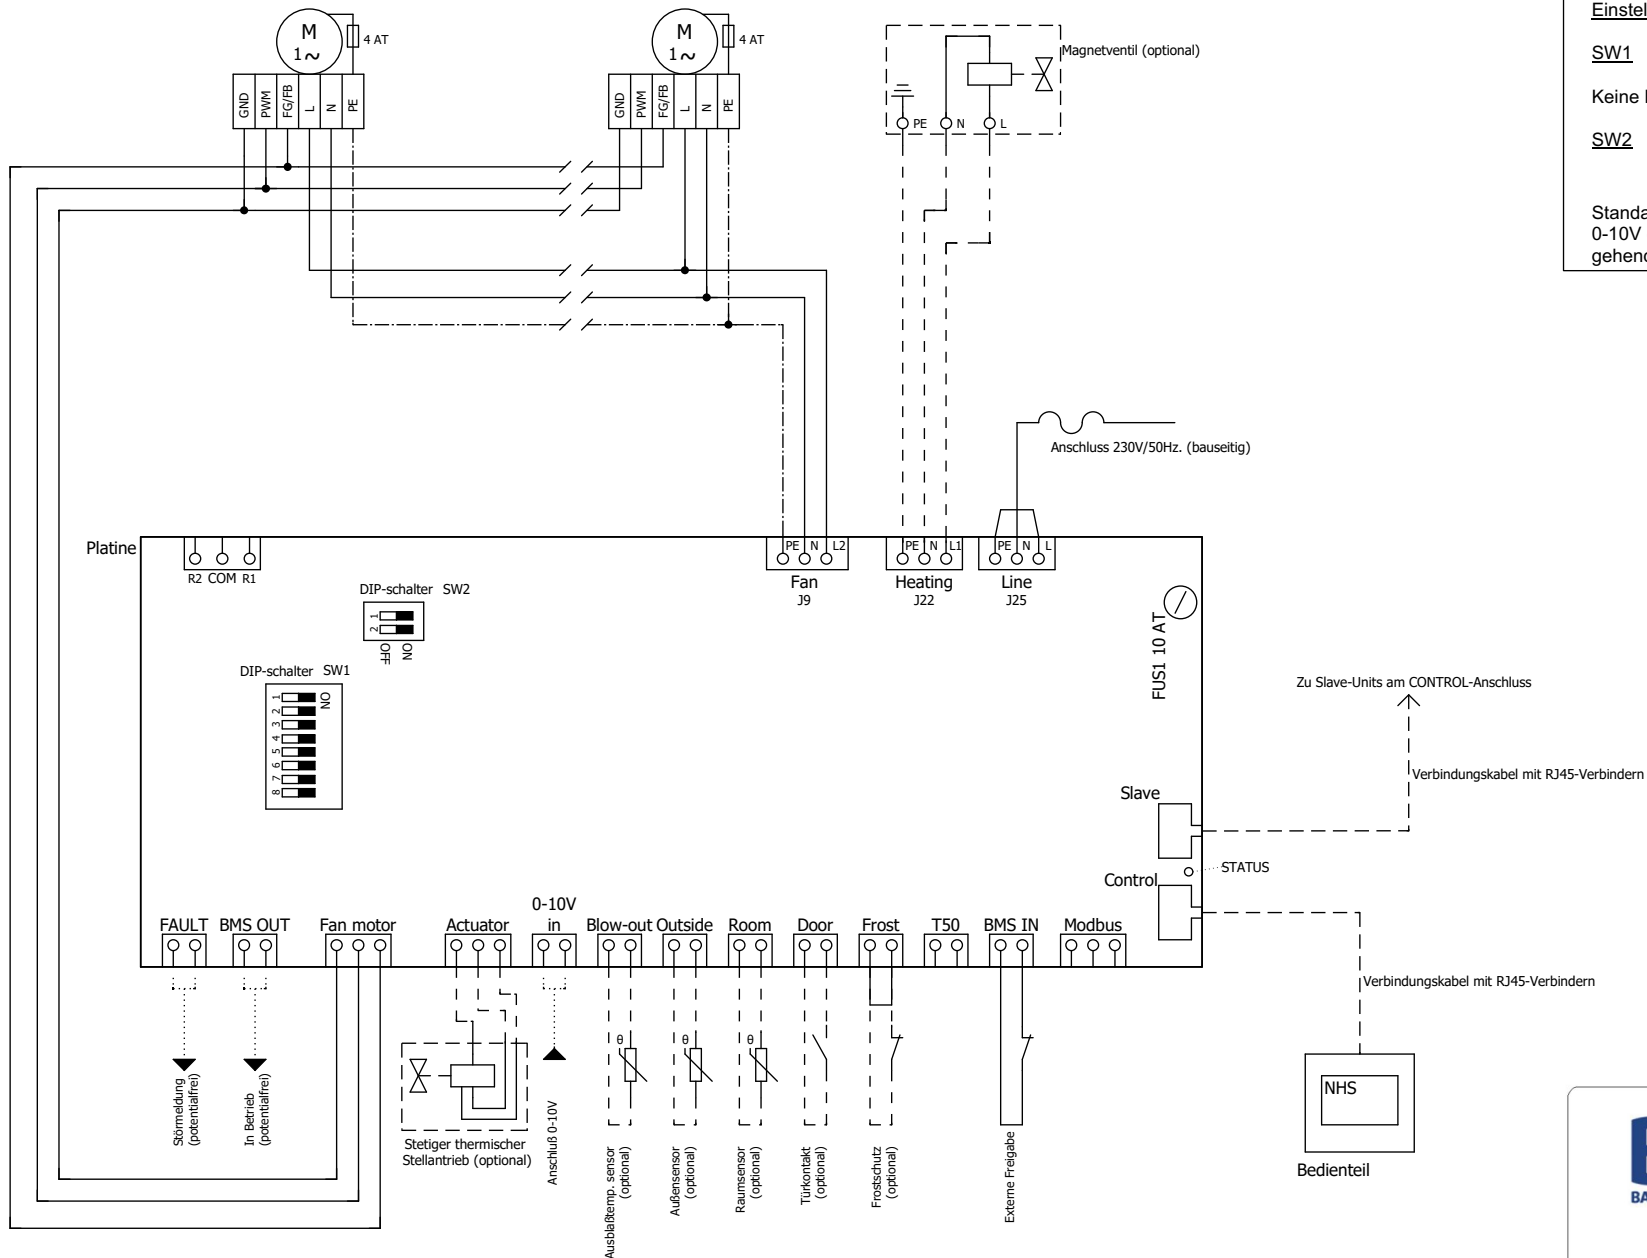

Einstellung DIP-schalter

SW1  
Keine Funktion.

SW2

	SW2-1	SW2-2
Standard	EIN	AUS
0-10V eingehendes Signal	EIN	EIN

**Ballu**  
BALDAUF LÜFTUNG & KLIMA

Ballu GmbH  
7343 Neutal, Werner von Siemensstraße 1  
Tel: +43 (0)2618 20 722  
www.ballu.at office@ballu.at